

40-WH05601K-P2201

# 建设项目环境影响报告表

(公示稿)

项目名称：湖南娄底新化园珠岭 110kV 变电站 2 号主变增容改造工程

建设单位：国网湖南省电力有限公司娄底供电分公司

编制单位：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

编制日期：二〇二〇年九月

## 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、风景名胜、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 目 录

一、建设项目基本情况 .....	1
二、评价适用标准、评价范围、评价等级.....	9
三、建设项目所在地自然环境简况.....	11
四、环境质量状况 .....	15
五、建设项目工程分析 .....	18
六、项目主要污染物产生及预计排放情况.....	21
七、环境影响分析 .....	23
八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理情况.....	36
九、结论与建议 .....	39
十、电磁环境影响专题评价 .....	43
十一、附件、附图 .....	50

## 一、建设项目基本情况

项目名称	湖南娄底新化园珠岭 110kV 变电站 2 号主变增容改造工程				
建设单位	国网湖南省电力有限公司娄底供电分公司				
法人代表	聂云			联系人	曾伟
通讯地址	湖南省娄底市娄星区月塘街 40 号				
联系电话	0738-8378462	传真	/	邮编	410004
建设地点	湖南省娄底市新化县				
立项审批部门	/		批准文号	/	
建设性质	新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技改 <input type="checkbox"/>		行业类别及代码	D442-电力供应	
占地面积(平方米)	/		绿化面积(平方米)	/	
静态投资(万元)	902	其中：环保投资(万元)	10.6	环保投资占总投资比例	1.18%
评价经费(万元)	/	预期投产日期	2020 年		

### 1.1 工程背景及建设必要性

湖南娄底涟源荷塘 110kV 输变电工程可以满足涟源市南部负荷发展需求，改善电网结构，提高该区域供电能力与可靠性。因此，建设湖南娄底涟源荷塘 110kV 输变电工程（以下简称“本工程”）是十分必要的。

### 1.2 工程进展情况及环评工作过程

本工程可行性研究报告由娄底星源电力勘测设计院有限责任公司于 2019 年 7 月完成。本环评依据该可行性研究报告开展工作。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号公布，根据 2018 年 4 月 28 日公布的《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》修正），本工程应编制环境影响报告表。

受国网湖南省电力有限公司娄底供电公司委托，中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司（以下简称“我公司”）承担本工程的环境影响评价工作。受委托后，我公司对工程所在区域进行了实地踏勘、调查，收集了自然环境有关资料，并委托武汉中电工程检测有限公司进行了电磁环境及声环境的现状监测。在现场踏勘、调查和现状监测的基础上，结合本工程特点及实际情况，根据相关的技术导则要求，进行了环境影响预测及评价，

制定了环境保护措施。在上述工作的基础上，编制了《湖南娄底涟源荷塘 110kV 输变电工程环境影响报告表》（送审稿）。

### 1.3 评价依据

#### 1.3.1 法律、法规

(1) 《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4 月 24 日修订，2015 年 1 月 1 日起施行）；

(2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修订）；

(3) 《中华人民共和国电力法》（2018 年 12 月 29 日第三次修正）；

(4) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日第二次修正）；

(5) 《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年 6 月 27 日修订，2018 年 1 月 1 日起施行）；

(6) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 年 12 月 29 日修正）；

(7) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订）；

(8) 《中华人民共和国水土保持法》（2010 年 12 月 25 日修订，2011 年 3 月 1 日起施行）；

(9) 《中华人民共和国城乡规划法》（2015 年 4 月 24 日修改并施行）；

(10) 《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月 2 日修改并施行）；

(11) 《中华人民共和国野生动物保护法》（2018 年 10 月 26 日 第三次修正）；

(12) 《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 7 月 16 日修订，2017 年 10 月 1 日起施行）。

#### 1.3.2 部委规章、文件

(1) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号公布，根据 2018 年 4 月 28 日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正）；

(2) 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发展和改革委员会令 2019 年第 29 号）；

(3) 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国务院 国发〔2011〕35 号）；

(4) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部 环发〔2012〕98 号）；

(5) 《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》（环境保护部环办〔2012〕131号）；

(6) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部环发〔2012〕77号）；

(7) 《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》（环境保护部办公厅文件环办〔2013〕103号）；

(8) 《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号）；

(9) 《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环境保护部环发〔2015〕162号）；

(10) 《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环境保护部环发〔2015〕163号）；

(11) 《国家危险废物名录》（环境保护部 部令 第39号，2016年8月1日起施行）。

### **1.3.3 地方法规、政策性文件**

(1) 《湖南省环境保护条例》（2019年9月28日修订）；

(2) 《湖南省大气污染防治条例》（2017年6月1日起施行）；

(3) 《湖南省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》（2018年5月1日施行）；

(4) 《湖南省野生动植物资源保护条例》（2020年3月31日修正）；

(5) 《湖南省环境保护厅关于印发〈湖南省“十三五”环境保护规划〉的通知》（湘环发〔2016〕25号）；

(6) 《湖南省人民政府关于印发〈湖南省主体功能区规划〉的通知》（湘政发〔2012〕39号）。

### **1.3.4 评价标准、技术导则**

(1) 《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；

(2) 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；

(3) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

(4) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；

(5) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

(6) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

(7) 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；

- (8) 《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011)；
- (9) 《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ 24-2014)；
- (10) 《交流输变电工程电磁环境监测方法》(试行)(HJ 681-2013)；
- (11) 《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ 1113-2020)；
- (12) 《湖南省主要地表水系水环境功能区划》(DB 43/023-2005)

### 1.3.5 工程设计文件及相关资料

《湖南娄底新化园珠岭 110kV 变电站 2 号主变增容改造工程可行性研究报告》(收口版)。

## 1.4 工程背景及建设必要性

湖南娄底新化园珠岭 110kV 变电站 2 号主变增容改造工程是为了满足区域用电负荷的增长需要,提高该区域供电能力与可靠性。因此,建设湖南娄底新化园珠岭 110kV 变电站 2 号主变增容改造工程(以下称“本工程”)是十分必要的。

## 1.5 工程进展情况及环评工作过程

娄底星源电力勘测设计有限责任公司于 2019 年 3 月完成了湖南娄底新化园珠岭 110kV 变电站 1 号主变扩建工程的可行性研究报告。本环评依据该可行性研究报告开展工程分析和其它环评相关工作。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令 第 44 号)及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(生态环境部令第 1 号),本项目应编制环境影响报告表。

根据国网湖南省电力有限公司中标结果,中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司(以下简称“我公司”)承担本工程的环境影响评价工作。中标后,我公司对工程所在区域进行了实地踏勘、调查,收集了自然环境有关资料,并委托武汉中电工程检测有限公司进行了电磁环境及声环境的现状监测。在现场踏勘、调查和现状监测的基础上,结合本工程特点及实际情况,根据相关的技术导则要求,进行了环境影响预测及评价,制定了环境保护措施。在上述工作的基础上,编制形成了《湖南娄底新化园珠岭 110kV 变电站 2 号主变增容改造工程环境影响报告表》(送审稿),报请审查。

## 1.6 工程概况

本工程基本组成情况见表 1,工程地理位置示意图见附图 1。

**表 1 湖南娄底新化园珠岭 110kV 变电站 2 号主变增容改造工程项目基本组成**

工程名称	湖南娄底新化园珠岭110kV变电站2号主变增容改造工程
建设单位	国网湖南省电力有限公司娄底供电分公司

工程性质	扩建	
设计单位	娄底星源电力勘测设计有限责任公司	
建设地点	娄底市新化县	
建设内容	项 目	规 模
	本期建设规模	将现有25MVA主变(2#)增容为50MVA,容性无功补偿整体更换为1×4.8 Mvar+1×(3.6+4.8) Mvar。
占地面积	本期扩建工程在站内预留位置建设,不新征用地。	
工程投资(万元)	总投资为902万元,其中环保投资为10.6万元,占工程总投资比例为1.18%。	
预投产期	2021年	

### 1.6.1 站址概况

园珠岭110kV变电站站址位于湖南省娄底市新化县园珠岭村。

园珠岭110kV变电站地理位置示意图见附图1。

### 1.6.2 工程规模

园珠岭110kV变电站终期建设规模为2×50MVA主变压器,110kV出线4回;现有规模为1×(31.5+25)MVA主变压器,110kV出线3回,2×4.2Mvar容性无功补偿;本期将现有25MVA主变(2#)增容为50MVA,容性无功补偿整体更换为1×4.8 Mvar+1×(3.6+4.8) Mvar。

### 1.6.3 变电站总平面布置

园珠岭110kV变电站采用半户内布置,除主变压器布置在室外其他设备均布置在生产综合楼内,主变布置综合楼北边,110KV向北采用架空进出线方式,10KV为电缆出线方式。站内四周设置环行主干道路,进站大门布置在东南角。园珠岭110kV变电站总平面布置图见附图2。

### 1.6.4 前期工程环保措施、环保手续履行情况及环境问题

#### (1) 前期工程环境保护措施及效果

##### 1) 电磁环境

对高压一次设备采用了均压措施;站内电气设备进行了合理布局;选用了具有抗干扰能力的电气设备,设置了防雷接地保护装置,站内配电架构的高度、对地距离和相间均保持了一定距离,设备间连线离地面亦保持了一定高度,从而保证了围墙外工频电场、工频磁场满足标准。

##### 2) 噪声

变电站的主要噪声源设备主变压器布置在站址中间,以尽量减小噪声对站外环境的影



响；采取均压措施、选择高压电气设备和导体等以及按晴天不出现电晕校验选择导线等措施，降低电晕放电噪声，变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

### 3) 水环境

变电站排水系统采用雨水、污水分流制排水系统。

站区雨水经有组织收集后经管道排入站外排水沟。

园珠岭110kV变电站为无人值班、无人值守变电站，仅有检修人员定期巡检时产生少量生活污水，生活污水经站内化粪池处理后用于站区绿化，不外排。

### 4) 固体废物

园珠岭110kV变电站为无人值班、无人值守变电站，固体废物主要为检修人员定期巡检时产生的少量生活垃圾。

对于检修人员产生的生活垃圾，站内已建有垃圾桶等生活垃圾收集设施，生活垃圾经收集后运至当地垃圾收集站由当地环卫部门统一处理。

### 5) 事故变压器油

园珠岭110kV变电站现有事故油池容积为10.5m<sup>3</sup>，主变压器下设置有卵石层和储油坑，通过事故排油管与总事故油池相连，不满足本期扩建后站内最大一台含油设备事故并失控状态下事故油全部处置的需要，本期对主变事故油池进行就地拆除重建，新建1座事故油池有效容积为30m<sup>3</sup>。

### 6) 生态环境

园珠岭 110kV 变电站站内大部分空地均进行了绿化，站内道路已硬化，并修建了排水沟、护坡等措施。

#### (2) 前期工程环保手续履行情况

园珠岭 110kV 变电站于 1992 年建成投运，由于建设时间较早，前期工程未进行环境影响评价及竣工环境保护验收。2019 年，国网湖南省电力有限公司对早期建成投产输变电项目开展了完善环保手续工作，并于 2019 年 12 月 6 日以湘电公司函科〔2019〕350 号《国网湖南省电力有限公司关于印发公司早期建成投产 110 千伏及以上电压等级输变电项目竣工环境保护验收意见的通知》完成了园珠岭 110kV 变电站的竣工环境保护验收。

#### (3) 前期工程的环境问题

目前，园珠岭110kV变电站各项环境保护设施运行情况良好，各项环境保护措施落实到位，未发现存在环境问题。

## 1.6.5 本期扩建工程概况

### (1) 扩建工程内容及规模

本期将现有25MVA主变(2#)增容为50MVA,容性无功补偿整体更换为 $1 \times 4.8 \text{ Mvar} + 1 \times (3.6 + 4.8) \text{ Mvar}$ 。本期扩建工程在站内预留位置建设,不新征用地。

### (2) 配套设施、公用设施及环保设施

前期工程已按终期规模建成了全站的场地、道路、供排水等设施,本期无需改扩建。前期工程已建成容量为 $10.5 \text{ m}^3$ 的事故油池,事故油池容积不能够满足站内最大一台含油设备事故并失控状态下事故油全部处置的需要,本期对主变事故油池进行就地拆除重建,新建1座事故油池有效容积为 $30 \text{ m}^3$ 。本期扩建间隔不新增值守人员,不新增生活污水及固体废物等排放。

## 1.7 工程占地及物料消耗

本工程在站内预留位置建设,不需新征用地。

本工程在运行期仅进行电能电压等级的转换,无相关物料和资源消耗。

## 1.8 环保投资

本工程总投资为902万元,其中环保投资为10.6万元,占工程总投资比例为1.18%。

本工程环保投资估算详见表2。

表2 本工程环保投资估算一览表

序号	项目	投资估算(万元)
一	环保设施及措施费用	6.6
1	事故油池	2.2
2	主变压器事故油坑及卵石	4.2
3	站区绿化	0.2
二	其它环保费用	4
1	环境影响评价费	2
2	竣工环保验收费	2
三	环保投资费用合计	10.6
四	工程总投资	902
五	环保投资占总投资比例(%)	1.18

## 1.9 产业政策及规划的相符性

### 1.9.1 工程与产业政策的相符性分析

根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》,本工程属于其中“第一类 鼓励类”项目中的“电网改造与建设”项目,符合国家产业政策。

### **1.9.2 工程与电网规划的相符性分析**

本工程属于娄底市电网的一个重要部分，已列入娄底市电网规划项目中，符合娄底市的电网规划。

### **1.9.3 工程与城乡规划的相符性分析**

园珠岭 110kV 变电站前期已取得规划、国土部门的同意意见，本期工程在站内预留位置进行，不新征用地。因此，本期工程与当地城乡规划相符。

根据娄底市生态环境局查询结果，本工程不涉及生态保护红线，亦不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）中“自然保护区、世界文化和自然遗产地”等特殊生态敏感区以及“风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地”等重要生态敏感区。

### **1.10 工程建设进展情况**

根据电力系统要求，本工程计划于 2021 年建成投产。

## 二、评价适用标准、评价范围、评价等级

<p>环境质量标准</p>	<p>1、工频电场、工频磁场</p> <p>工频电场、工频磁场执行标准值参见表 3。</p> <p><b>表 3 工频电场、工频磁场评价标准值</b></p> <table border="1" data-bbox="347 398 1385 584"> <thead> <tr> <th>影响因子</th> <th>评价标准（频率为 50Hz 时控制限值）</th> <th>标准来源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工频电场</td> <td>4000V/m</td> <td rowspan="2">《电磁环境控制限值》 (GB 8702-2014)</td> </tr> <tr> <td>工频磁场</td> <td>100μT</td> </tr> </tbody> </table> <p>2、声环境</p> <p>本工程变电站附近区域声环境质量标准执行情况，详见表 4。</p> <p><b>表 4 本工程声环境质量标准执行情况一览表</b></p> <table border="1" data-bbox="347 801 1385 922"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>声环境质量标准</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>园珠岭 110kV 变电站</td> <td>2 类</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	影响因子	评价标准（频率为 50Hz 时控制限值）	标准来源	工频电场	4000V/m	《电磁环境控制限值》 (GB 8702-2014)	工频磁场	100μT	项目名称	声环境质量标准	备注	园珠岭 110kV 变电站	2 类	
影响因子	评价标准（频率为 50Hz 时控制限值）	标准来源													
工频电场	4000V/m	《电磁环境控制限值》 (GB 8702-2014)													
工频磁场	100μT														
项目名称	声环境质量标准	备注													
园珠岭 110kV 变电站	2 类														
<p>污染物排放或控制标准</p>	<p>施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。</p> <p>运行期变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准，详见表 5。</p> <p><b>表 5 本工程变电站厂界噪声标准执行情况一览表</b></p> <table border="1" data-bbox="347 1249 1385 1393"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>噪声排放标准</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>园珠岭 110kV 变电站</td> <td>2 类</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>	项目名称	噪声排放标准	备注	园珠岭 110kV 变电站	2 类	/								
项目名称	噪声排放标准	备注													
园珠岭 110kV 变电站	2 类	/													
<p>总量控制指标</p>	<p>无具体要求。</p>														
<p>评价等级</p>	<p>1、电磁环境</p> <p>根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）确定本工程的电磁环境影响评价工作等级：</p> <p>本工程变电站为 110kV 半户内站，电磁环境影响评价等级为二级。</p> <p>2、声环境</p> <p>根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中声环境影响评价工作等级的确定原则确定本工程声环境影响评价工作等级：</p> <p>本工程所处的声环境功能区主要为《声环境质量标准》（GB3096-2008）</p>														

	<p>规定的 2 类地区，由于变电站扩建前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在 3dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大，故本工程声环境影响评价工作等级确定为二级。</p> <p>3、生态环境</p> <p>根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中规定的生态环境影响评价工作等级确定原则确定本工程的生态环境影响评价工作等级：</p> <p>本工程为变电站扩建工程，且扩建工程均在原有站内预留场地进行，不新征用地，因此本工程仅做生态影响分析。</p>
评价范围	<p>1、工频电场、工频磁场</p> <p>依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本工程电磁环境影响评价范围为：110kV 变电站站界外 30m 范围内。</p> <p>2、噪声</p> <p>根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响一级评价一般以项目边界外 200m 作为评价范围，二级、三级评价范围可根据项目区域及相邻区域的声环境功能类别的实际情况适当缩小。本工程变电站内主变等设备的噪声源强较低，根据初步预测计算，主要噪声设备运行期噪声贡献值在变电站围墙外 50m 处已衰减至 30dB（A）左右的水平，基本不会对以外区域噪声水平产生增量影响。鉴于上述情况，本工程变电站周围环境噪声评价范围为围墙外 50m 范围内。</p> <p>3、生态环境</p> <p>根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本工程生态环境影响评价范围为：变电站围墙外 500m 范围内。</p>

### 三、建设项目所在地自然环境简况

#### 3.1 自然环境简况

##### 3.1.1 地形地貌

本工程所在区域位于新化县境内，属丘陵地貌。

##### 3.1.2 地质

本工程变电站站址范围内无大型构造断裂通过，场区岩土层序正常，场区稳定，场地无土洞、塌陷、溶洞等不良地质现象，场地稳定。

##### 3.1.3 水文

本工程生态影响评价范围内无大中型地表水体。

##### 3.1.4 气候特征

新化县属中亚热带季风湿润气候，气候温暖，四季分明，其气候特征详见表 6。

表 6 气候特征一览表

项目	特征值
多年平均气温	17.1℃
多年最高气温	40.1℃
多年最低气温	-10.7℃
多年平均降雨量	1456mm
多年平均风速	1.5m/s

##### 3.1.5 植被

根据现场调查，本工程变电站四周以人工植被为主，主要为杨梅等。

工程区域植被状况见图 1。





**图 1 园珠岭 110kV 变电站区域自然环境及站内现状**

### 3.1.6 动物

经查阅相关资料和现场踏勘，本工程评价范围内不涉及珍稀濒危野生保护动物集中分布区，区域常见的野生动物主要为啮齿类动物和雀形目鸟类等。

### 3.1.7 环境敏感区及主要环境敏感目标

#### (1) 生态环境敏感区

经收资调查，本工程不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011)中

“自然保护区、世界文化和自然遗产地”等特殊生态敏感区以及“风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地”等重要生态敏感区。

(2) 水环境敏感目标

本工程不涉及饮用水水源保护区。

(3) 电磁环境、声环境敏感目标

本工程的电磁环境敏感目标主要为变电站评价范围内有公众居住、工作或学习的建筑物；声环境敏感目标主要为变电站评价范围内的住宅等对噪声敏感的建筑物。本工程电磁和声环境敏感目标概况详见表 7。本工程变电站四至图见附图 3。



表 7

本工程环境敏感目标一览表

序号	行政区	环境敏感目标名称	环境敏感目标概况	建筑结构	方位及距围墙最近水平距离	环境影响因子	声环境保护要求
1	娄底市新化县	办园株岭社区农网改造工程施工项目部	办公楼，评价范围内约1处，最近处农网改造工程施工项目部办公楼。	2层坡顶	南侧约15m	工频电场 工频磁场 噪声	2类
2	上梅街道	办园株岭社区煤炭二处小区C10栋楼	居民点，评价范围内住宅楼约5处，最近处为C10居民楼。	8层坡顶	西侧约15m		

注：表中所列距离均为当前设计阶段变电站围墙或输电线路边导线垂直投影距环境敏感目标的最近距离，可能随工程设计阶段的不断深化而变化，下同。

## 四、环境质量状况

### 4.1 声环境质量现状

#### 4.1.1 监测布点及监测项目

##### 4.1.1.1 监测布点原则

对园株岭 110kV 变电站四侧厂界及评价范围内的声环境敏感目标分别进行布点监测。

##### 4.1.1.2 监测布点

园株岭 110kV 变电站四侧厂界各布设 1 个测点，共 4 个测点；对已有两台主变四侧个不舍 1 个测点，共 8 个测点；对评价范围内的声环境敏感目标各布设不少于 1 个测点（对高楼层选取代表性楼层进行监测），共 6 个测点。

##### 4.1.1.3 监测点位

园株岭 110kV 变电站厂界监测点位位于围墙外 1m，无声敏感目标侧厂界测点高度为距地面 1.5m 处，有声环境敏感目标侧厂界测点高度为高于围墙 0.5m 处。

本工程声环境监测点位详见表 8 和附图 3。

**表 8 声环境质量现状监测点位表**

序号	监测对象		监测点位描述	监测内容
1	园株岭110kV变电站 厂界	东南侧 1#	变电站围墙外1m、高度 1.5m	噪声
2		东北侧 2#	变电站围墙外1m、高度 1.5m	
3		西北侧 3#	变电站围墙外1m、高于变 电站围墙0.5m	
4		西南侧 4#	变电站围墙外1m、高于变 电站围墙0.5m	
5	园株岭变电站周围环 境敏感目标	园株岭社区农网改造工程施 工项目部	一层东南侧	噪声
6		园株岭社区农网改造工程施 工项目部	二层东南侧	
7		园株岭社区煤炭二处小区 C10 栋楼	一层东侧	
8		园株岭社区煤炭二处小区 C10 栋楼	五层东侧	
9		园株岭社区煤炭二处小区 C10 栋楼	六层东侧	
10		园株岭社区煤炭二处小区 C10 栋楼	八层东侧	

#### 4.1.2 监测项目

等效连续 A 声级。

#### 4.1.3 监测单位

武汉中电工程检测有限公司。

#### 4.1.4 监测时间、监测频率、监测环境

监测时间：2019 年 9 月 29 日；

监测频率：每个监测点昼、夜各监测一次；

监测环境：监测期间环境条件见表 9。

**表 9 监测期间环境条件一览表**

检测时间	天气	温度 (°C)	湿度 (RH%)	风速 (m/s)
2019.9.29	晴	25.1-28.4	52.8-54.1	C

#### 4.1.5 监测方法及测量仪器

##### 4.1.5.1 监测方法

按《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)和《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 执行。

##### 4.1.5.2 测量仪器

本工程所用测量仪器情况见表 10。

**表 10 噪声监测仪器及型号**

仪器名称及型号	技术指标	测试(校准)证书编号
仪器名称：声级计 仪器型号：AWA6228	测量范围：(30~130)dB(A) 灵敏度：±0.1dB	校准单位：湖北省计量测试技术研究院 证书编号：2019SZ01360739 有效期：2019年05月23日~2020年05月22日
仪器名称：声校准器 仪器型号：AWA6221A		校准单位：湖北省计量测试技术研究院 证书编号：2019SZ01360771 有效期：2019年05月29日~2020年05月28日

#### 4.1.6 监测结果

本工程声环境现状监测结果见表 11。

**表 11 声环境现状监测结果 单位：dB (A)**

序号	监测点位		监测值		标准值		备注
			昼间	夜间	昼间	夜间	
1	园珠岭 110kV变 电站厂界	东南侧1#	48.3	46.2	60	50	
2		东北侧2#	48.6	46.5	60	50	
3		西北侧3#	43.7	40.1	60	50	
4		西南侧4#	44.8	41.8	60	50	
5	园珠岭变 电站周围 环境敏感 目标	园株岭社区农网改造工程施工项目 部	42.7	39.1	60	50	
6		园株岭社区农网改造工程施工项目 部	43.3	40.4	60	50	

7		园株岭社区煤炭二处小区C10栋楼	41.2	38.4	60	50	
8		园株岭社区煤炭二处小区C10栋楼	39.8	37.1	60	50	
9		园株岭社区煤炭二处小区C10栋楼	40.3	38.9	60	50	
10		园株岭社区煤炭二处小区C10栋楼	40.5	37	60	50	

#### 4.1.7 监测结果分析

园珠岭 110kV 变电站四侧厂界昼间噪声监测值范围为 43.7~48.3dB(A)、夜间噪声监测值范围为 40.1~46.5dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准。

园珠岭 110kV 变电站周边环境敏感目标昼间噪声监测值为 39.8~43.3dB(A)，夜间噪声监测值为 37~40.4dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准限值要求。

#### 4.2 电磁环境质量现状

本工程电磁环境现状监测及评价详见电磁环境影响专题评价。结论如下：

园珠岭 110kV 变电站四侧厂界工频电场监测值范围为 0.3~11.9V/m、工频磁感应强度监测值范围为 0.029~1.413 $\mu$ T，工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》(GB8702—2014) 4000V/m、100 $\mu$ T 的控制限值。

园珠岭 110kV 变电站评价范围内的电磁环境敏感目标工频电场强度监测值范围为 0.3~0.5V/m，磁感应强度监测值为 0.016~0.091V/m，分别小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 4000V/m、100  $\mu$  T 的控制限值。

## 五、建设项目工程分析

### 5.1 工艺流程简述

在运行期，输变电工程的作用为变电和输电。在变电站内通过变压器将电能调变至一定电压等级，然后通过导线输送至其他变电站或用户。变电和送电过程中，只存在电压的变化和电流的传输现象，没有其他生产活动存在，整个过程中无原材料、中间产品、副产品、产品存在，也不存在产品的生产过程。电荷或者带电导体周围存在电场，有规则运动的电荷或者流过电流的导体周围存在着磁场，因此，输变电工程在运行期由于电能的存在将产生工频电场、工频磁场以及噪声。工艺流程图见图 2。

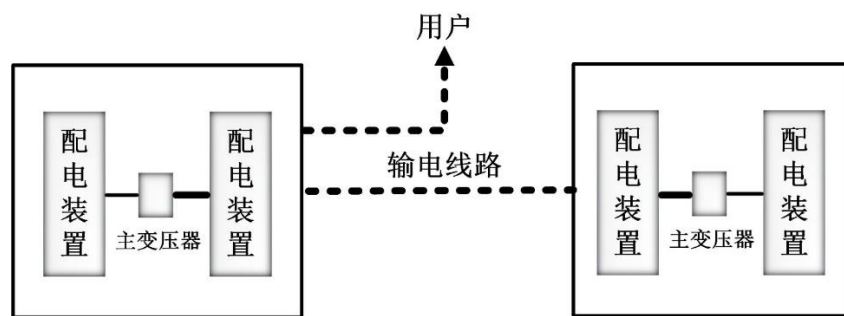


图 2 输变电工程工艺流程图

### 5.2 主要污染工序

#### 5.2.1 产污环节分析

变电站扩建工程建设期土建施工、设备安装等过程中若不采取有效的防治措施可能产生扬尘、噪声、废污水以及固体废物等影响；运行期只是进行电能电压的转变，其产生的污染影响因子主要为工频电场、工频磁场、噪声、生活垃圾和事故漏油风险。

本工程建设期和运行期的产污环节参见图 3。

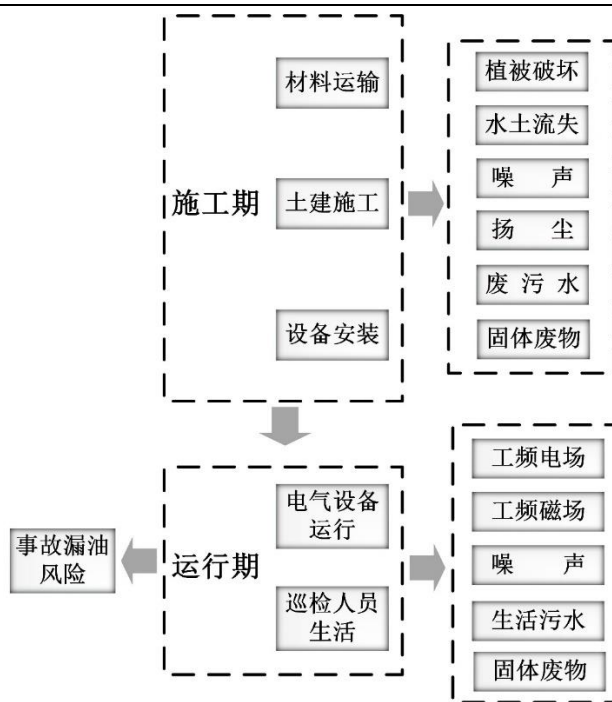


图 3 变电站工程施工期和运行期的产污节点图

## 5.2.2 污染源分析

### 5.2.2.1 施工期

本工程施工期对环境产生的污染因子如下：

- (1) 施工噪声：施工机械产生；
- (2) 施工扬尘：基础施工及设备运输过程中产生；
- (3) 施工废污水：施工废水及施工人员的生活污水；
- (4) 固体废物：施工过程中可能产生的建筑垃圾、弃土弃渣及生活垃圾；
- (5) 生态环境：基础施工占用土地、破坏植被等。

### 5.2.2.2 运行期

- (1) 工频电场、工频磁场

工频即指工业频率，我国输变工业的工作频率为 50Hz，工频电场、工频磁场即指以 50Hz 周期变化产生的电场和磁场。

变电站在运行时，对环境的影响主要为工频电场、工频磁场。

- (2) 噪声

变电站内的变压器及其冷却风扇运行会产生连续电磁性和机械性噪声，断路器、火花及电晕放电等会产生暂态的机械性和电磁性噪声，因此，变电站运行期产生的噪声可能对声环境产生影响。

- (3) 废水

本工程园珠岭 110kV 变电站为无人值班变电站，仅有检修人员定期巡检时产生少量生活污水，站区生活污水经化粪池处理后回用于站内绿化，不外排。

#### (4) 固体废弃物

本工程园珠岭 110kV 变电站运行固体废弃物主要为巡检人员产生的少量生活垃圾以及替换下来的废旧蓄电池。

变电站站内生活垃圾经收集后交由当地环卫部门处置；变电站内蓄电池待使用寿命结束后，交由有资质单位立即处理，严禁随意丢弃，不在站内储存。

#### (5) 事故变压器油

本工程园珠岭 110kV 变电站的主变压器外壳内装有变压器油，正常情况下变压器油不外排，在事故和检修过程中的失控状态下可能造成变压器油的泄漏。

### 5.2.3 工程环保特点

本工程为 110kV 变电站扩建工程，其环境影响特点是：

(1) 施工期可能产生一定的环境空气、水环境、噪声、固体废弃物及生态环境影响，但采取相应保护及恢复措施后，施工期的环境影响是可逆的，可在一定时间内得到恢复；

(2) 运行期环境影响因子为工频电场、工频磁场及噪声。同时，还存在生活污水和生活垃圾可能造成的环境影响；

(3) 对于扩建工程来说，其特点为施工期及运行期的生活污水、生活垃圾处置设施及处置体系均可依托前期工程进行处理，一般不需改扩建。

## 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型		排放源	污染物 名称	处理前产生浓 度及产生量	排放浓度及排放量
大气 污染物	施 工 期	场地平整、基础开挖、设备材料运输装卸、施工车辆行驶。	施工扬尘	少量，无组织排放。	少量，无组织排放。
	运 营 期	无	无	/	/
水 污 染 物	施 工 期	开挖土方及裸露场地、砂石料加工、施工机械和进出车辆冲洗水。	施工废水	少量	经收集、沉淀、澄清处理后回用，不外排。
		施工人员	生活污水	1.2m <sup>3</sup> /d	生活污水依托站区已有的的污水处理设施处理。
	运 营 期	变电站内例行巡检人员	生活污水	/	站区生活污水经化粪池处理后回用于站内绿化，不外排。
固 体 废 物	施 工 期	开挖产生的弃土、弃渣、建筑垃圾	施工固废	/	集中收集堆放并综合利用
	运 营 期	变电站内例行巡检人员	生活垃圾		收集后交由环卫部门处置
		变电站日常检修	废旧蓄电池		委托有资质的部门处置
噪 声	施 工 期	基础施工、设备安装施工机械噪声	施工噪声	85dB (A)	≤70dB (A)
	运 营 期	变压器	1m 处声压级	65dB (A)	≤50dB (A)
其 他		变电站扩建完成后，将对站外环境产生工频电场、工频磁场影响，但在变电站围墙外，工频电场、工频磁场能够满足相应标准要求；事故状态和检修时对变压器油处理不当可能因为油泄漏而造成环境风险，变电站内设置有事故油池，在发生事故时，事故油流入事故油池，并交由具有处置资质的单位进行处理，不会对外环境产生不良影响。			



### 主要生态环境影响

变电站扩建工程在站内预留位置进行建设，不新征用地。本期建设将会导致站区内部分硬化、绿化地面被破坏，但在工程施工结束后会进行固化、绿化恢复。因此，工程建设不会对变电站周围生态环境产生不良影响。

## 七、环境影响分析

### 7.1 施工期环境影响简要分析

#### 7.1.1 施工期声环境影响分析

##### 7.1.1.1 噪声源

变电站在基础施工、设备安装等阶段中，可能产生施工噪声对环境的影响。噪声源主要来源于各类施工机械的运转噪声，如挖掘机、混凝土搅拌机、汽车等，噪声水平为 70~85dB (A)。

##### 7.1.1.2 噪声环境敏感目标

经现场调查，变电站评价范围内无声环境敏感目标。

##### 7.1.1.3 拟采取的环保措施

为减小工程施工期噪声对周围环境的影响，本环评要求施工单位采取如下施工期噪声防治措施：

(1) 要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受生态环境部门的监督管理；

(2) 施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，并在施工场地周围设置围栏以减小施工噪声影响；

(3) 限制夜间施工。在变电站施工时，施工单位夜间应尽量减少产生高噪声污染的施工内容，尽量避免使用挖掘机等高噪声设备。

##### 7.1.1.4 变电站施工期声环境影响分析

施工期噪声预测计算公式如下：

$$L_2 = L_1 - 20 \lg \frac{r_2}{r_1}$$

式中， $L_1$ 、 $L_2$ —为与声源相距  $r_1$ 、 $r_2$  处的施工噪声级，dB (A)。

取最大施工噪声源值 85dB (A) 对变电站施工场界噪声环境贡献值进行预测，预测结果参见表 12。

表 12 施工噪声源对变电站施工场界噪声贡献值

距变电站场界外距离(m)	0	10	15	30	80	100	150
有围墙噪声贡献值 dB(A)	66	56	54	49	41	40	36
施工场界噪声标准 (土石方工程) dB(A)	昼间 70 dB(A)，夜间 55 dB(A)						

注：按最不利情况假设施工设备距场界 5m；变电站围墙噪声衰减量按 5dB (A) 考虑。

由表 12 可知，变电站有围墙，施工场界噪声值为 66dB(A)，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中昼间 70dB(A)的要求，但夜间仍不能满足施工场界噪声标准限值的要求。因此变电站施工过程中应采取必要的噪声防护措施，减少对外环境的影响。

本工程的施工场地位于变电站内，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之消除，变电站施工对周围的声环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。

## **7.1.2 施工期环境空气影响分析**

### **7.1.2.1 环境空气污染源**

空气污染源主要是施工扬尘，施工扬尘主要来自土建施工、设备材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在 1.5m 以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。

施工阶段的扬尘污染主要集中在施工初期，变电站扩建设备基础开挖会产生扬尘污染，特别是若遇久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域内空气中的总悬浮颗粒物(TSP)明显增加。

### **7.1.2.2 环境敏感目标**

经现场调查，本工程施工扬尘环境敏感目标同声环境敏感目标。

### **7.1.2.3 拟采取的环保措施**

- (1) 施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。
- (2) 施工产生的建筑垃圾等要合理堆放，应定期清运。
- (3) 车辆运输变电站施工产生的多余土方时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒，并且在规定的时间内按指定路段行驶，控制扬尘污染。
- (4) 加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。
- (5) 变电站附近的道路在车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。
- (6) 施工场地严格执行“6 个 100%”措施，即“施工工地 100%围挡、物料堆放 100%覆盖、出入车辆 100%冲洗、施工现场地面 100%硬化、拆迁工地 100%湿法作业、渣土车辆 100%密闭运输。”

### **7.1.2.4 施工扬尘影响分析**

变电站施工时，由于土石方的开挖造成土地裸露，产生局部二次扬尘，可能对周围 50m 以内的局部地区产生暂时影响，但施工扬尘的影响是短时间的，在土建工程结

束后即可恢复。此外，在建设期间，大件设备及其他设备材料的运输，可能会使所经道路产生扬尘问题，但该扬尘问题只是暂时的和流动的，当建设期结束，此问题亦会消失。对建设过程中及周边道路的施工扬尘采取了设备覆盖、洒水降尘等环境保护措施后，对附近区域环境空气质量不会造成长期影响。

### **7.1.3 施工期废污水环境影响分析**

#### **7.1.3.1 废污水污染源**

本工程施工污水主要来自施工人员的生活污水和少量施工废水。

本工程施工期平均施工人员约 10 人，施工人员用水量约  $0.15\text{m}^3/\text{d}$ ，生活污水产生量按总用水量的 80% 计，则生活污水的产生量约  $1.2\text{m}^3/\text{d}$ 。

本工程施工废水主要包括雨水冲刷开挖土方及裸露场地形成的泥水以及施工机械和进出车辆的冲洗水。

#### **7.1.3.2 拟采取的环境保护措施**

(1) 本工程施工期生活污水利用站内已有的生活污水处理设施和处置体系处理。

(2) 施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避开雨季土石方作业；站内施工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。

(3) 落实文明施工原则，不漫排施工废水，弃土弃渣妥善处理。

(4) 施工期间施工场地要划定明确的施工范围，不得随意扩大，施工临时道路要尽量利用已有道路。

(5) 合理安排工期，抓紧时间完成施工内容，避免雨季施工。

#### **7.1.3.3 废污水影响分析**

本工程施工人员产生的生活污水依托站内已有的污水处理设施处理，不会对周围水环境产生影响。

施工期产生的少量施工废水经处理后回用于施工场地喷洒抑尘等用途，不外排。

在采取上述水环境影响防治措施后，工程施工废水不会对周围水环境产生显著不良影响。

### **7.1.4 施工期固体废物环境影响分析**

#### **7.1.4.1 施工期固废来源**

变电站施工期固体废弃物主要为主变等电气设备开挖产生的弃土、弃渣、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。

施工产生的弃土弃渣、建筑垃圾若不妥善处置则会产生水土流失等环境影响，产

生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。

#### **7.1.4.2 拟采取的环保措施及效果**

(1) 扩建主变压器开挖产生的多余土方，首先考虑在站区内进行平整，同时在表面进行硬化、铺设砂石或绿化。

(2) 明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并采取必要的防护措施（防雨、防飞扬等）。

(3) 施工现场设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。对建筑垃圾进行分类，并收集到现场封闭式垃圾站，集中运出。

#### **7.1.4.3 施工期固废环境影响分析**

在采取了上述环保措施后，本工程施工期产生的固体废物不会对环境产生显著不良影响。

### **7.1.5 施工期生态环境影响及生态恢复分析**

#### **7.1.5.1 施工期生态影响分析**

本工程施工期对生态环境的影响主要表现在施工开挖和施工活动对植被和区域内野生动物活动造成不利影响。

##### **(1) 土地利用影响分析**

本期扩建工程施工生产全部在站区围墙内，不新征用地，不会对土地利用现状产生影响。

##### **(2) 植被的影响分析**

本期扩建工程在站内预留位置进行，不新征用地，不会对站外植被造成直接破坏。

##### **(3) 野生动物的影响分析**

本工程动物资源的调查结果表明，本工程变电站附近人类生产活动频繁，分布在该区域的野生动物较少。根据本工程的特点，对野生动物的影响主要发生在施工期。随着工程的开工，施工机械、施工人员的进场，施工中产生的噪声可能干扰现有野生动物的生存环境，导致野生动物栖息环境的改变。

本工程土建施工局部工作量较小，且在站区围墙内进行，施工人员的生活区一般安置在人类活动相对集中处，如村庄、集镇。因此本工程施工对野生动物的影响为间断性、暂时性的。施工完成后，部分野生动物仍可以到原栖息地附近区域栖息。因此，本工程施工对当地的动物不会产生明显影响。

##### **(4) 农业生产的影响分析**

本期扩建工程施工生产全部在站区围墙内，不新征用地，不会对农业生产产生影响。

#### **7.1.5.2 拟采取的环保措施及效果**

##### **(1) 土地占用保护措施**

建议建设单位以合同形式要求施工单位在施工过程中必须按照设计要求，严格控制开挖范围及开挖量，施工活动限制在站区范围内；施工时基础开挖多余的土石方不允许就地倾倒，应采取回填、异地回填等方式妥善处置；施工完成后立即清理施工迹地，做到“工完料尽场地清”。

##### **(2) 植被保护措施**

利用站内空地作为临时施工占地，不在站外设置临时施工用地，避免对站外区域植被造成破坏。

在采取以上植被保护措施以后，工程施工不会对站外区域植被造成影响。

##### **(3) 野生动物保护措施**

- 1) 加强施工人员的环境保护教育，提高施工人员和相关管理人员的环保意识。
- 2) 采用低噪声的机械等施工设备，减少施工活动噪声对野生动物的驱赶效应。

##### **(4) 农业生态保护措施**

优化施工布置和施工方案，利用站内空地作为施工临时占地，不在站外设置临时施工用地。

#### **7.1.6 施工期环境影响分析小结**

综上所述，本工程在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失，在采取相关环境保护措施后，工程施工期对周围环境的影响可以接受。建设单位及施工单位应严格按照有关规定落实上述环境保护措施，并加强监管，将工程施工期对周围环境的影响降低到最低。

## **7.2 营运期环境影响分析**

### **7.2.1 电磁环境影响分析及评价**

本工程电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价。

#### **7.2.1.1 电磁环境影响评价方法**

采用类比法进行电磁环境影响预测评价。

#### **7.2.1.2 电磁环境影响评价结论**

类比变电站仙姑岭 110kV 变电站运行期产生的工频电场、工频磁场水平能够反映

本工程园珠岭 110kV 变电站本期投运后产生的电磁环境水平；由类比监测结果可知，类比监测的仙姑岭 110kV 变电站厂界工频电场、工频磁场能够满足相应环境标准的限值要求。因此可以预测，本工程园珠岭 110kV 变电站本期工程投运后产生的工频电场、工频磁场也能够分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m、100 $\mu$ T 的控制限值。

## **7.2.2 声环境影响分析及评价**

### **7.2.2.1 声环境影响评价方法**

采用声源分析和现状监测结合的方法评价。

### **7.2.2.2 声源分析**

园珠岭 110kV 变电站本期改造工程是将原有 2#主变压器更换为 1 $\times$ 50MVA 的主变压器，不新增其他声源设备。变电站原 2#变压器为老式油浸风冷式主变压器，本期改造采用是新型油浸自冷式变压器，根据现场监测结果，原 2#主变 1m 外声压级最大值为 84.6dB(A)，而本期改造采用的变压器 1m 外声压级不超过 65dB(A)，故其运行时产生的噪声值与原 2#主变噪声值持平或略低。因此，园珠岭 110kV 变电站本期工程建成投运后，其改造前后对环境的噪声影响将维持现状水平或较现状略低。

### **7.2.2.3 现状监测结果分析**

本工程现场监测时，变电站现有两台主变压器在同时运行，现状监测结果表明，变电站厂界昼间、夜间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值的要求，变电站周边环境敏感目标均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

由前述改造工程主要声源设备的变化情况分析可知，更换主变压器后，变电站厂界仍能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求，同理评价范围内，变电站周边环境敏感目标均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

## **7.2.3 水环境影响分析**

正常运行工况下，变电站内无工业废水产生，水环境污染物主要为变电站检修人员定期巡检时产生的生活污水。

本工程为扩建工程，不新增运行人员，工程仍沿用前期站内已有的生活污水处理设施，不增加排放口和排放量，不会对水环境产生新的影响。

## **7.2.4 生态环境影响分析**

本工程评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区，亦不涉及珍稀濒危野生保护动物集中分布区。

园珠岭 110kV 变电站运行至今未发现对周围生态环境产生不利影响，根据湖南省目前已投入运行的变电站附近生态环境现状调查结果，未发现变电站投运后对周围生态产生影响。因此，可以预测本工程运行期不会对周围的生态环境造成不良影响。

### 7.2.5 固体废物环境影响分析

变电站运行期间固体废物为变电站定期巡检人员产生的生活垃圾及废旧蓄电池。

#### 7.2.5.1 生活垃圾

对于园珠岭 110kV 变电站定期巡检人员产生的少量生活垃圾，应集中收集后运至当地镇区的生活垃圾转运点，交由环卫部门妥善处理，不得随意丢弃，不会对周围环境产生不良影响。

#### 7.2.5.2 废旧蓄电池

变电站采用蓄电池作为备用电源，一般均设置有两组容量为 500Ah 的蓄电池组（每组约 104 块）。蓄电池一般巡视维护时间为 2~3 月/次，电池寿命周期为 7~10 年。根据《国家危险废物名录》（环境保护部 39 号令），废旧蓄电池回收加工过程中产生的废物，属于危险废物，废物类比为 HW49，废物代码为 900-044-49，危险特性为毒性（T）。

变电站站内平时运行期无废旧蓄电池产生，待蓄电池达到使用寿命或需要更换时应交由有资质单位立即处理，严禁随意丢弃，不在站内储存。

### 7.2.6 对环境敏感目标的影响分析

对于本工程评价范围内的环境敏感目标，本环评根据其工程的相对位置关系进行了电磁环境和声环境影响预测，结果见表 13。

**表 13 本工程环境敏感目标环境影响分析及预测结果**

序号	敏感点名称	距变电站围墙最近水平距离	拟采取的环保措施	预测结果				备注
				工频电场强度 (kV/m)	磁感应强度 (μT)	噪声 (dB (A))		
						昼间	夜间	
1	娄底市新化县上梅街道办园珠岭社区农网改造工程施工项目部	南侧约 15m	/	维持现状水平		维持现状水平	维持现状水平	
2	娄底市新化县上梅街道办园珠岭	西侧约 15m	/	维持现状水平		维持现状水平	维持现状水平	



社区煤炭二处小区 C10 栋楼						
-----------------	--	--	--	--	--	--

由上表可知，变电站周围各环境敏感点处的电磁环境和噪声水平能够维持建设前的水平，分别满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)和《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应标准限值要求。

### 7.2.7 环境风险分析

由于冷却或绝缘需要，变电站内变压器及其它电气设备可能使用电力用油，这些冷却或绝缘油一般装在电气设备的外壳内，一般无需更换（一般定期（一年一次或大修后）作预防性试验，通过对绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微水等综合分析，综合判断受潮情况、杂质情况、油老化情况等，如果不合格，过滤再生后继续使用），也不会外泄对环境造成危害。但设备在发生事故并失控时，可能泄漏，污染环境，造成环境风险。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第 39 号），事故变压器油经油/水分离设施处理后产生的废油、污泥属危险废物属危险废物，类别代码为 HW08，废物代码为 900-249-08。

为防止事故、检修时造成废油污染，变电站内一般均设置有变压器油排蓄系统，变压器基座四周设有事故油坑，事故油坑通过底部的事事故排油管道与具有油水分离功能的总事故油池相连。在发生事故时，泄露的变压器油将通过排油管道排入总事故油池。根据《高压配电装置设计技术规程》(DL/T5352-2018)，变电站内应设置事故油坑和总事故油池，事故油池容积宜按其接入的油量最大台全部油量确定。

园珠岭变电站前期工程已建设了 10.5 m<sup>3</sup> 容量的事故油池，按《高压配电装置设计技术规程》(DL/T5352-2018)，并不能满足本期扩建变压器储油量要求，故本期新建 1 座有效容积为 30m<sup>3</sup> 的事故油池，事故油池容积满足事故并失控状态下变压器油全部处置的需要。

变电站内变压器的运行和管理有着严格的规章制度和操作流程，发生事故并失控的概率非常小，近多年来尚未了解到有变电站变压器发生事故并失控的相关报道。

### 7.2.8 环境保护措施及竣工环境保护验收

#### 7.2.8.1 环境保护措施

本工程环境保护措施经汇总见表 14。

表 14 环境保护措施一览表

序号	环境影响因素	不同阶段	工程设计拟采取的环保措施	
1	电磁	设计阶段	污染	①严格按照技术规程选择电气设备，对高压一次设备采用均压

	环境		控制措施	措施。 ②控制配电构架对地距离,以及构架间位置关系应保护一定距离,控制设备间连线离地面的最低高度,配电构架与变电站围墙应保持一定距离,确保变电站厂界等场所的电磁环境能够满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)相应控制限值。
2	声环境	设计阶段	污染控制措施	在设备选型上选用符合国家噪声标准的设备,如主变压器定货时,对设备的噪声指标提出要求,从源头控制噪声,其1m外声压级不得高于65dB(A)。
		施工阶段	污染控制措施	①施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备,并在施工场地周围设置围栏以减小施工噪声影响。 ②依法限制夜间施工,产生环境噪声污染的施工作业尽量集中在昼间进行,如因工艺要求必须夜间施工且产生环境噪声污染时,则应禁止使用产生较大噪声的机械设备,并禁止夜间打桩作业。
			其他环境保护措施	环评要求施工单位文明施工,加强施工期的环境管理和环境监控工作,并接受环境保护部门的监督管理。
3	环境空气	施工阶段	污染控制措施	①施工单位应文明施工,加强施工期的环境管理和环境监控工作。 ②施工产生的建筑垃圾等要合理堆放,应定期清运。 ③车辆运输变电站施工产生的多余土方时,必须密闭、包扎、覆盖,避免沿途漏撒,并且在规定的时间内按指定路段行驶,控制扬尘污染。 ④加强材料转运与使用的管理,合理装卸,规范操作。 ⑤变电站附近的道路在车辆进出时洒水,保持湿润,减少或避免产生扬尘。 ⑥施工场地严格执行“6个100%”措施,即“施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”。
4	水环境	设计阶段	污染控制措施	园珠岭110kV变电站本期仍沿用前期站内拟建的生活污水处理设施,不会对周围水环境产生影响。
		施工阶段	污染控制措施	①变电站施工时,利用站内已有的生活污水处理设施对施工生活污水进行处理。 ②施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施,尽量避免雨季开挖作业;站内砂石料加工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用,不外排。 ③施工人员临时租用附近村庄民房或工屋,不设置施工营地,生活污水利用已有污水处理设施进行处理,不会对地表水产生影响。 ④落实文明施工原则,不漫排施工废水,弃土弃渣妥善处理。 ⑤合理安排工期,抓紧时间完成施工内容,避免雨季施工。
5	固体废物	施工阶段	污染控制措施	①明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放,并采取必要的防护措施(防雨、防飞扬等)。按满足当地相关要求进行处理。 ②施工现场设置封闭式垃圾容器,施工场地生活垃圾实行袋装化,及时清运。对建筑垃圾进行分类,并收集到指定地点,集

			生态影响防护措施	中运出。 对于站内设备基础开挖产生的多余土方，应考虑站区综合利用。
		运行阶段	污染控制措施	①变电站内生活垃圾收集后交由当地环卫部门处置。 ②变电站内蓄电池待使用寿命结束后，废旧蓄电池交由有资质单位立即处理，严禁随意丢弃，不在站内储存。
6	生态环境	施工阶段	生态影响防护措施	①在施工过程中应按图施工，严格控制开挖范围及开挖量，施工基础开挖多余的土石方应集中堆置，不允许随意处置。 ②施工应在变电站围墙范围内进行，文明施工，集中堆放材料，严禁踩踏站区外地表植被。
7	环境风险	设计阶段	污染控制措施	园珠岭110kV变电站拟新建一座容积为30m <sup>3</sup> 的事故油池，能够满足最大单台设备油量的100%的设计要求。
		施工阶段	污染控制措施	对于施工阶段变压器油外泄的风险可以通过加强施工管理、避免野蛮施工、不按操作规程施工等方式从源头上控制；同时在含油设备的装卸、安装、存放区域设置围挡和排导系统，确保意外事故状态下泄露的变压器油导入事故油池，避免通过漫流或雨水排水系统进入外环境。
		运行阶段	污染控制措施	加强对事故油池及其排导系统的巡查和维护，做好运行期间的管理工作；对于产生的事故油及含油废水不得随意处置，必须由具有危险废物处理资格的机构妥善处理。
8	环境管理	运行阶段	其他环境保护措施	①对当地公众进行有关高压设备方面的环境宣传工作。 ②依法进行运行期的环境管理工作。

### 7.2.8.2 技术经济论证

以上各项污染防治措施大部分是根据国家环境保护要求及相关的设计规程规范提出、设计，同时结合已建成的同等级的输变电工程设计、施工、运行经验确定的，因此在技术上合理、具有可操作性。

同时，这些防治污染措施在设计、设备选型和施工阶段就已充分考虑，避免了先污后治的被动局面，减少了财物浪费，既保护了环境，又节约了经费。

因此，本工程采取的环保措施在技术上可行、经济上是合理的。

### 7.2.9 环境管理与监测计划

#### 7.2.9.1 环境管理

##### 7.2.9.1.1 环境管理机构

建设单位或运行单位在管理机构内配备必要的专职或兼职人员，负责环境保护管理工作。

##### 7.2.9.1.2 施工期环境管理

鉴于建设期环境管理工作的重要性，同时根据国家的有关要求，本工程的施工将采取招标投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，在施工设计文件

中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。建设期环境管理的职责和任务如下：

(1) 贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。

(2) 制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的日常管理。

(3) 收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。

(4) 组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。

(5) 在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态，合理组织施工。

(6) 做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。

(7) 监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。

#### 7.2.9.1.3 工程竣工环境保护验收

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，参照生态环境部关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的相关要求，本建设项目正式投产运行前，建设单位需组织自验收。验收的主要内容为项目对污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度的落实情况，主要验收内容见表 15。

**表 15 工程竣工环境保护验收内容一览表**

序号	验收对象	验收内容
1	相关资料、手续	项目相关批复文件（主要为环境影响评价审批文件）是否齐备，项目是否具备开工条件，环境保护档案是否齐全。
2	实际工程内容及方案设计情况	核查实际工程内容及方案设计变更情况，以及由此造成的环境影响变化情况。
3	环境保护目标基本情况	核查环境保护目标基本情况及变更情况。
4	环保相关评价制度及规章制度	核查环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。
5	各项环境保护设施落实情况	核实工程设计、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的在设计、施工及运行三个阶段的电磁环境、水环境、声环境、固体废物、生态保护及风险防范等各项措施的落实情况及实施效果。例如变电站内生活垃圾收集容器的配置情况、密封效果，是否收集后交由环卫部门处理；站内蓄电池使用寿命结束后，是否交由有资质的单位立即处理，不在站内储存；事故油池是否

		设置标识。
6	环境保护设施正常运转条件	污水处理装置是否正常稳定运行；站内生活污水是否按要求处理；园珠岭 110kV 变电站事故油池容积是否满足不小于 30m <sup>3</sup> 的要求。
7	污染物排放达标情况	变电站投运时厂界工频电场、工频磁场是否满足 4000V/m、100μT 标准限值要求；变电站厂界噪声是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》相应标准限值要求。
8	生态保护措施	本工程施工地是否清理干净，未落实的，建设单位应要求施工单位采取补救和恢复措施。
9	公众意见收集与反馈情况	工程施工期和运行期实际存在及公众反映的环境问题是否得以解决。
10	环境保护目标环境影响因子达标情况	本工程评价范围内无环境保护目标，若因城镇发展导致新增环境保护目标，则应监测本工程评价范围内的环境敏感目标工频电场、工频磁场是否满足《电磁环境控制限值》(GB8702—2014) 4000V/m、100μT 的控制限值，噪声是否满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应声功能区标准要求。

#### 7.2.9.1.4 运行期环境管理

本工程在运行期宜使用原有环境管理部门。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为：

- (1) 制订和实施各项环境管理计划。
- (2) 建立工频电场、工频磁场、噪声监测、生态环境现状数据档案。
- (3) 掌握项目所在地周围的环境特征，做好记录、建档工作。
- (4) 检查污染防治设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施正常运行。
- (5) 协调配合上级生态环境主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。

#### 7.2.9.1.5 公众沟通协调应对机制

针对本工程变电站附近由静电引起的实际影响，建设单位或运行单位应设置警示标志，并建立该类影响的应对机制。从加强同当地群众的宣传、解释和沟通工作入手，消除实际影响。

#### 7.2.9.2 环境监测

##### 7.2.9.2.1 环境监测任务

- (1) 制定监测计划，监测工程施工期和运行期环境要素及评价因子的变化。

(2) 对工程突发的环境事件进行跟踪监测调查。

#### 7.2.9.2.2 监测点位布设

监测点位应布置在人类活动相对频繁区域。变电站可根据总平面布置，在其四侧厂界设置监测点。

#### 7.2.9.2.3 监测因子及频次

根据本工程的环境影响特点，主要进行运行期的环境监测。运行期的环境影响因子主要包括工频电场、工频磁场和噪声，针对上述影响因子，拟定环境监测计划如下表 16。

**表 16 环境监测计划**

监测因子	监测方法	监测时间	监测频次
工频电场 工频磁场	按照《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ 681-2013)中的方法进行	工程建成正式投产后结合竣工环境保护验收监测一次；运行期间存在投诉纠纷时进行监测。	各拟定点位监测一次
噪声	按照《声环境质量标准》(GB 3096-2008)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的监测方法进行	工程建成正式投产后结合竣工环境保护验收监测一次；运行期间存在投诉纠纷时进行监测。	各拟定点位昼夜各监测一次

#### 7.2.9.2.4 监测技术要求

(1) 监测范围应与工程影响区域相符。

(2) 监测位置与频次应根据监测数据的代表性、生态环境质量的特征、变化和环境影响评价、工程竣工环境保护验收的要求确定。

(3) 监测方法与技术要求应符合国家现行的有关环境监测技术规范和环境监测标准分析方法。

(4) 监测成果应在原始数据基础上进行审查、校核、综合分析后整理编印。

(5) 应对监测提出质量保证要求。

## 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理情况

内容		排放源	污染物名称	防治措施	预期效果
类型					
大气污染物	施工期	场地平整、基础开挖、设备材料运输装卸、施工车辆行驶。	施工扬尘	1.施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。 2.施工产生的建筑垃圾等要合理堆放，应定期清运。 3.车辆运输变电站施工产生的多余土方时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒，并且在规定的时间内按指定路段行驶，控制扬尘污染。 4.加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。 5.变电站附近的道路在车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 6.施工场地严格执行“6个100%”措施，即“施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。”	影响较小
	运营期	无	无	/	/
水污染物	施工期	雨水冲刷开挖土方及裸露场地、施工机械和进出车辆冲洗水。	施工废水	1、施工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。 2、施工单位要做好施工场地周边的拦挡措施，尽量避开雨季土石方作业。 3、落实文明施工原则，不漫排施工废水，弃土弃渣妥善处理。	不外排，不会对周围水环境产生显著不良影响。
		施工人员	生活污水	依托站内已有的污水处理设施处理	不外排，不会对周围水环境产生显著不良影响。
	运营期	变电站内例行巡检人员	生活污水	站区生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。	不外排，不会对周围水环境产生显著不良影响。
固体	施工	开挖产生的弃土、弃渣、建筑垃圾。	施工固废	1、扩建主变压器开挖产生的多余土方，首先考虑在站区内进行平整，同时在表面进行硬化、铺	不会对环境产生显著不良影响。

废物	期			设砂石或绿化。 2、明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并采取必要的防护措施（防雨、防飞扬等）。	
		施工人员	生活垃圾	收集存放，及时清运；实行袋装化，封闭贮存。	不会对环境产生显著不良影响。
	运营期	变电站内例行巡检人员	生活垃圾	收集后交由当地环卫部门处置	不会对周围环境产生不良影响。
		变电站日常检修	废弃铅蓄电池	委托有资质的部门处置	不会对周围环境产生不良影响。
噪声	施工期	基础施工、设备安装、架线施工机械噪声。	施工噪声	1、文明施工，加强环境管理和环境监控。 2、采用低噪声施工机械，并设置围挡或围墙。 3、限制夜间高噪声施工。	对周围的声环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。
	运营期	变压器、轴流风机、空调等	机械噪声、空气噪声	选用低噪声设备，变压器外1m处声压级不超过65dB（A）。	1、变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 2、变电站周边声环境敏感目标噪声满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。
其他	<p>电磁保护措施及预期效果：</p> <p>1、对于变电站，严格按照技术规程选择电气设备。</p> <p>2、控制配电构架对地距离，以及构架间位置关系应保护一定距离，控制设备间连线离地面的最低高度，配电构架与变电站围墙应保持一定距离，确保变电站厂界及评价范围内居住等场所的电磁环境能够满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）相应标准。</p> <p>经过分析，变电站周围的电磁环境水平均能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）相应控制限值要求。</p>				
<p>生态保护措施及预期效果：</p> <p>（1）土地占用保护措施</p> <p>建议建设单位以合同形式要求施工单位在施工过程中必须按照设计要求，严格控制开挖范围及开挖量，施工活动限制在站区范围内；施工时基础开挖多余的土石方不允许就地倾倒，应采取回填、异地回填等方式妥善处置；施工完成后立即清理施工迹地，做到“工完料尽场地清”。</p> <p>（2）植被保护措施</p> <p>利用站内空地作为临时施工占地，不在站外设置临时施工用地，避免对站外区域植被造成破坏。</p>					



在采取以上植被保护措施以后，工程施工不会对站外区域植被造成影响。

(3) 野生动物保护措施

- 1) 加强施工人员的环境保护教育，提高施工人员和相关管理人员的环保意识。
- 2) 采用低噪声的机械等施工设备，减少施工活动噪声对野生动物的驱赶效应。

(4) 农业生态保护措施

优化施工布置和施工方案，利用站内空地作为施工临时占地，不在站外设置临时施工用地。

## 九、结论与建议

### 9.1 项目建设的必要性

湖南娄底新化园珠岭 110kV 变电站 2 号主变增容改造工程可满足新化县负荷发展需求，提高该区域供电能力与可靠性。因此，建设湖南娄底新化园珠岭 110kV 变电站 2 号主变增容改造工程是十分必要的。

本工程属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的鼓励类“电网改造与建设”项目，符合国家产业政策、娄底市电网规划和城乡发展规划。

### 9.2 项目及环境简况

#### 9.2.1 项目概况

本工程建设内容包括：将现有 25MVA 主变（2#）增容为 50MVA，容性无功补偿整体更换为  $1 \times 4.8 \text{ Mvar} + 1 \times (3.6 + 4.8) \text{ Mvar}$ 。本期扩建工程在站内预留位置建设，不新征用地。本工程位于娄底市新化县。

本工程总投资为 902 万元，其中环保投资为 10.6 万元，占工程总投资比例为 1.18%。

#### 9.2.2 环境概况

##### 9.2.2.1 地形地貌

本工程所在区域位于新化县境内，属丘陵地貌。

##### 9.2.2.2 地质

本工程变电站站址范围内无大型构造断裂通过，场区岩土层序正常，场区稳定，场地无土洞、塌陷、溶洞等不良地质现象，场地稳定。

##### 9.2.2.3 水文

本工程生态影响评价范围内无大中型地表水体。

##### 9.2.2.4 气候特征

新化县属中亚热带季风湿润气候，气候温暖，四季分明。

##### 9.2.2.5 植被

根据现场调查，本工程变电站四周以人工植被为主，主要为杨梅等。

##### 9.2.2.6 动物

经查阅相关资料和现场踏勘，本工程评价范围内不涉及珍稀濒危野生保护动物集中分布区，区域常见的野生动物主要为啮齿类动物和雀形目鸟类等。

##### 9.2.2.7 环境敏感区及主要环境敏感目标

本工程不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）中“自然保护区、世

界文化和自然遗产地”等特殊生态敏感区以及“风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地”等重要生态敏感区。

本工程的居民类环境保护目标主要是变电站评价范围内的居民点以及有公众居住、工作或学习的建筑物。

### **9.3 环境质量现状**

#### **9.3.1 声环境现状**

园珠岭 110kV 变电站四侧厂界昼间噪声监测值范围为 43.7~48.3dB(A)、夜间噪声监测值范围为 40.1~46.5dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准。

园珠岭 110kV 变电站周边环境敏感目标昼间噪声监测值为 39.8~43.3dB(A)，夜间噪声监测值为 37~40.4dB(A)，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准限值要求。

#### **9.3.2 电磁环境现状**

园珠岭 110kV 变电站四侧厂界工频电场监测值范围为 0.3~11.9V/m、工频磁感应强度监测值范围为 0.029~1.413  $\mu$ T，工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》(GB8702—2014) 4000V/m、100  $\mu$ T 的控制限值。

园珠岭 110kV 变电站评价范围内的电磁环境敏感目标工频电场强度监测值范围为 0.3~0.5V/m，磁感应强度监测值为 0.016~0.091V/m，分别小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 4000V/m、100  $\mu$ T 的控制限值。

### **9.4 环境影响评价主要结论**

#### **9.4.1 电磁影响评价结论**

类比分析结果表明，仙姑岭 110kV 变电站运行期的电磁环境水平能够反映本工程园珠岭 110kV 变电站扩建完成后的电磁环境影响状况；类比监测结果表明，类比对象仙姑岭 110kV 变电站围墙外的工频电场、工频磁场类比监测值分别满足《电磁环境控制限值》(GB8702—2014) 4000V/m、100 $\mu$ T 的控制限值。因此，可以预测园珠岭 110kV 变电站扩建完成后厂界工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》(GB8702—2014) 4000V/m、100 $\mu$ T 的控制限值。

#### **9.4.2 声环境影响评价结论**

园珠岭 110kV 变电站本期建成投运后，变电站厂界仍能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准限值要求，变电站周边环境敏感目标均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准。

园珠岭 110kV 变电站评价范围内无声环境敏感目标。

#### **9.4.3 水环境影响评价结论**

正常运行工况下，变电站内无工业废水产生，水环境污染物主要为变电站检修人员定期巡检时产生的生活污水。

本工程为扩建工程，不新增运行人员，工程仍沿用前期站内已有的生活污水处理设施，不增加排放口和排放量，不会对水环境产生新的影响。

#### **9.4.4 固体废物环境影响评价结论**

变电站运行期间固体废物为变电站定期巡检人员产生的生活垃圾及废旧蓄电池。

##### **(1) 生活垃圾**

对于园珠岭 110kV 变电站定期巡检人员产生的少量生活垃圾，应集中收集后运至当地镇区的生活垃圾转运点，交由环卫部门妥善处理，不得随意丢弃，不会对周围环境产生不良影响。

##### **(2) 废旧蓄电池**

变电站站内平时运行期无废旧蓄电池产生，待蓄电池达到使用寿命或需要更换时应交由有资质单位立即处理，严禁随意丢弃，不在站内储存。

#### **9.4.5 环境敏感目标的影响评价结论**

变电站周围各环境敏感点处的电磁环境和噪声水平能够维持建设前的水平，分别满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)和《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应标准限值要求。

#### **9.4.6 生态环境影响评价结论**

本工程评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011)中“自然保护区、世界文化和自然遗产地”等特殊生态敏感区以及“风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地”等重要生态敏感区。

园珠岭 110kV 变电站运行至今未发现对周围生态环境产生不利影响，根据湖南省目前已投入运行的变电站附近生态环境现状调查结果，未发现变电站投运后对周围生态产生影响。因此，可以预测本工程运行期不会对周围的生态环境造成不良影响。

#### **9.4.7 环境风险评价结论**

园珠岭 110kV 变电站本期拟建容积为 30m<sup>3</sup> 的事故油池一座，能够满足最大单台设备油量的 100%的设计要求。

### **9.5 综合结论**

综上分析，湖南娄底新化园珠岭 110kV 变电站 2 号主变增容改造工程符合国家产业政策，符合娄底市城乡发展规划，符合娄底市电网发展规划，在设计和建设过程中采取了一系列的环境保护措施，在严格执行本环境影响报告表中规定的各项污染防治措施和生态保护措施后，从环保角度而言，本项目是可行的。

## 十、电磁环境影响专题评价

### 10.1 总则

#### 10.1.1 评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)，电磁环境评价因子为工频电场、工频磁场。

#### 10.1.2 评价等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)电磁环境影响评价工作等级确定原则确定本工程的电磁环境影响评价工作等级。

本工程变电站为 110kV 半户内站，电磁环境影响评价等级应为二级；

#### 10.1.3 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)，本工程评价范围如下：  
变电站站界外 30m 范围内。

#### 10.1.4 评价标准

电磁环境评价标准依据《电磁环境控制限值》(GB8702—2014)中的控制限值：  
工频电场 4000V/m、工频磁场 100 $\mu$ T。

#### 10.1.5 环境敏感目标

电磁环境敏感目标主要是变电站及输电线路评价范围内的有公众居住、工作或学习的建筑物。本工程电磁环境敏感目标概况详见表 7。

### 10.2 电磁环境质量现状监测与评价

#### 10.2.1 监测布点原则

电磁环境现状监测布点原则总体同声环境。

#### 10.2.2 监测布点

拟建园珠岭 110kV 变电站四侧厂界各布设 1 个测点，共 4 个测点，对评价范围内的电磁环境敏感目标各布设不少于 1 个测点，共 2 个测点。

本工程电磁环境监测具体点位见表 17 及附图 3。

表 17 电磁环境质量现状监测点位表

序号	监测对象		监测点位描述	监测内容
1	园珠岭110kV变电站厂界	东南侧 1#	变电站围墙外 5m、高度1.5m	工频电场 工频磁场
2		东北侧 2#		
3		西北侧 3#		
4		西南侧 4#		

5	园珠岭110kV变电站周边环境敏感目标	园株岭社区农网改造工程 施工项目部	项目部东南侧	工频电场
6		园株岭社区煤炭二处小区 C10栋	C10栋楼东侧	工频磁场

### 10.2.3 监测时间、监测频次、监测环境和监测单位

监测时间：2019年9月29日。

监测频次：晴好天气下，白天监测一次。

监测环境：详见表9。

监测单位：武汉中电工程检测有限公司。

### 10.2.4 监测方法

按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）执行。

### 10.2.5 监测仪器

电磁环境现状监测仪器见表18。

**表 18 电磁环境现状监测仪器**

仪器名称及编号	技术指标	测试（校准）证书编号
工频电场、工频磁场 仪器名称：电磁辐射分析仪 仪器型号：SEM-600/LF-04	量程范围： 工频电场强度： 0.1V/m~200kV/m 磁感应强度： 1nT~10.0mT	校准单位：中国舰船研究设计中心检测校准实验室 证书编号：CAL(2019)-(JZ)-(0008) 有效期：2019年01月29日~2020年01月28日

### 10.2.6 监测结果

电磁环境现状监测结果见表19。

**表 19 各监测点位工频电场、工频磁场现状监测结果**

序号	检测点位		工频电场强度 (V/m)	磁感应强度 ( $\mu$ T)	备注
1	园珠岭110kV 变电站厂界	东南侧1#	11.9	1.413	
2		东北侧2#	6.3	0.273	
3		西北侧3#	0.3	0.029	
4		西南侧4#	0.3	0.118	
5	园珠岭110kV 变电站周边环境敏感目标	园株岭社区农网改造 工程施工项目部东南 侧	0.3	0.091	
6		园株岭社区煤炭二处 小区C10栋东侧	0.5	0.016	

### 10.2.7 监测结果分析

园珠岭110kV变电站四侧厂界工频电场监测值范围为0.3~11.9V/m、工频磁感应强度监测值范围为0.029~1.413 $\mu$ T，工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》

(GB8702—2014) 4000V/m、100 $\mu$ T 的控制限值。

园珠岭 110kV 变电站评价范围内的电磁环境敏感目标工频电场强度监测值范围为 0.3~0.5V/m，磁感应强度监测值为 0.016~0.091V/m，分别小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 4000V/m、100  $\mu$  T 的控制限值。

### 10.3 电磁环境影响预测与评价

#### 10.3.1 变电站电磁环境影响预测与评价

##### 10.3.1.1 预测与评价方法

本工程变电站电磁环境影响预测采用类比法进行。

##### 10.3.1.2 类比对象选择的原则

工频电场主要取决于电压等级及关心点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形等屏蔽条件相关；工频磁场主要取决于电流及关心点与源的距离。

变电站电磁环境类比测量，从严格意义讲，具有相同的变电站型式、完全相同的设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流等）、布置情况（决定了距离因子）和环境条件是最理想的，即：不仅有相同变电站型式、主变压器数量和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。

对于变电站围墙外的工频电场，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站围墙外的工频磁场，也要求最近的通流导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是，工频电场的类比条件相对容易实现，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却是随负荷变化而有较大的变化。

根据以往对诸多变电站的类比监测结果，变电站周围的工频磁场远小于 100 $\mu$ T 的控制限值，因此本工程主要针对工频电场选取类比对象。

##### 10.3.1.3 类比对象

根据上述类比原则以及本工程的规模、电压等级、容量、平面布置等因素，本工程户外变电站选择长沙仙姑岭 110kV 变电站作为的类比对象。仙姑岭 110kV 变电站已于 2017 年通过原湖南省环境保护厅组织的竣工环保验收，验收批复文号为湘环评辐验表〔2017〕27 号。

仙姑岭 110kV 变电站位于长沙市雨花区环保大道与仙岭中路交叉口东北角，现状规



模为  $3 \times 50\text{MVA}$ ，半户内布置， $110\text{kV}$  出线 3 回。类比变电站基本情况见表 20。

**表 20 本工程变电站与类比变电站类比条件对照一览表**

项目		本工程变电站	类比变电站
		园珠岭 $110\text{kV}$ 变电站（扩建后）	仙姑岭 $110\text{kV}$ 变电站
电压等级		$110\text{kV}$	$110\text{kV}$
布置形式		半户内站	半户内站
规模	主变	$(1 \times 50 + 1 \times 31.5) \text{MVA}$	$3 \times 50\text{MVA}$
	$110\text{kV}$ 出线	3 回	3 回
所在地区		娄底市新化县	长沙市雨花区

### 10.3.1.3.1 类比对象的可比性分析

#### (1) 相同性分析

由表 20 可以看出，园珠岭  $110\text{kV}$  变电站与仙姑岭  $110\text{kV}$  变电站电压等级相同、布置形式、出线回数一致，且仙姑岭  $110\text{kV}$  变电站主变容量 ( $3 \times 50\text{MVA}$ ) 大于园珠岭  $110\text{kV}$  变电站 ( $1 \times 50 + 1 \times 31.5$ )  $\text{MVA}$ ，从保守角度而言，具有可比性。

#### (2) 规模差异影响分析

由上述类比条件分析可知，类比的仙姑岭  $110\text{kV}$  变电站为 3 台  $50\text{MVA}$  主变，而园珠岭  $110\text{kV}$  变电站本期为 ( $1 \times 50 + 1 \times 31.5$ )  $\text{MVA}$  主变。仙姑岭  $110\text{kV}$  变电站的主变容量大于园珠岭  $110\text{kV}$  变电站主变容量。

#### (3) 可比性分析

工频电场仅和运行电压及布置型式相关，因此对于工频电场只要电压等级相同、布置型式一致、出线规模相同就具有可比性。与主变容量相关的环境影响因子主要为工频磁感应强度，类比的仙姑岭  $110\text{kV}$  变电站的主变容量大于本工程园珠岭  $110\text{kV}$  变电站的主变容量，因此，采用仙姑岭  $110\text{kV}$  变电站作为本工程园珠岭  $110\text{kV}$  变电站的类比站是可行的，并且结果是保守的。

由以上分析可知，虽然仙姑岭  $110\text{kV}$  变电站和类比的园珠岭  $110\text{kV}$  变电站的主变容量存在差异，但不影响对园珠岭  $110\text{kV}$  变电站电磁环境影响的预测评价结论，因此，仙姑岭  $110\text{kV}$  变电站可以作为园珠岭  $110\text{kV}$  变电站的类比变电站。

### 10.3.1.3.2 类比监测

#### (1) 监测单位

湖南省电力环境监测中心站。

#### (2) 监测内容

变电站厂界。

#### (3) 监测方法

按《交流输变电工程电磁环境监测方法》(HJ 681-2013)和《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)中相关规定执行。

(4) 监测仪器

类比监测所用相关仪器情况见表 21。

**表 21 监测所用仪器一览表**

仪器名称	设备型号	检定/校准机构	测量范围	有效日期
电磁辐射分析仪	SEM-600/LF-01	中国计量科学研究院	工频电场强度： 0.1V/m~200kV/m 磁感应强度： 1nT~10mT	2017年03月21日~ 2018年03月20日

(5) 监测时间及气象条件

监测时间：2017年7月19日；

气象条件：晴，环境温度30.2~37.4℃。

(6) 监测期间运行工况

监测期间运行工况见表 22。

**表 22 监测期间运行工况**

变电站名称	设备名称	电压 (kV)	电流 (A)
仙姑岭 110kV 变电站	1#主变	110	113.6
	2#主变	110	121.5
	3#主变	110	117.4

(7) 监测布点

变电站厂界：在变电站四周围墙外各布设 1 个测点，共 4 个测点。各测点布置在变电站围墙外 5m，距离地面 1.5m 高度处。

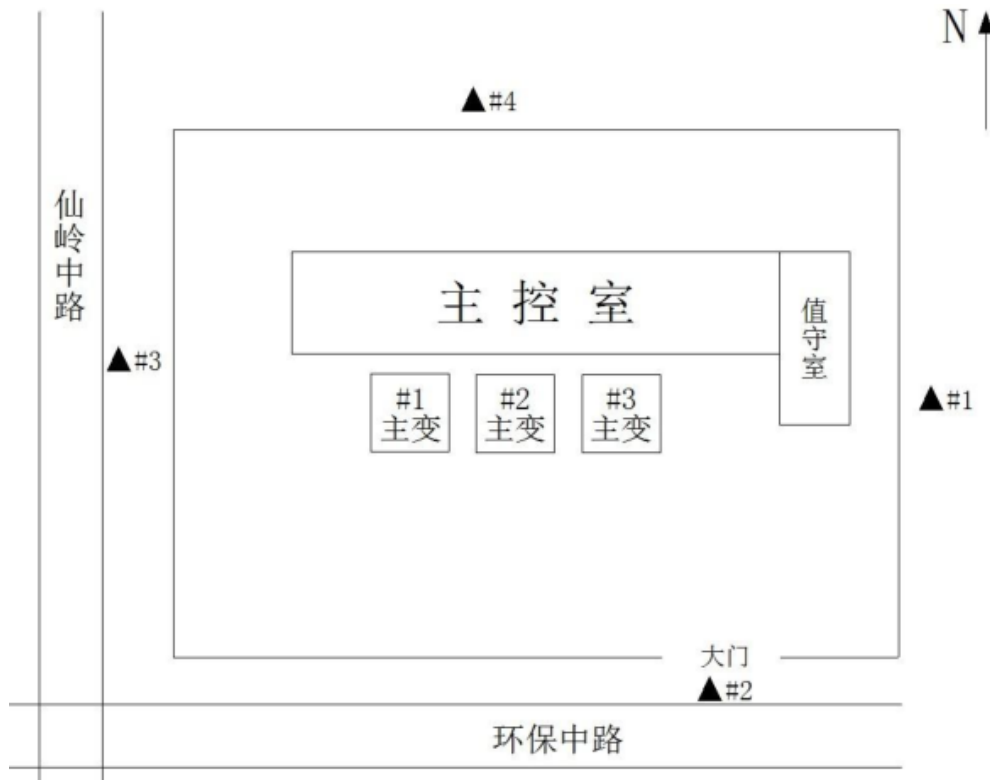


图 4 仙姑岭 110kV 变电站平面布置及监测点位示意图

(8) 监测结果

变电站类比监测结果见表 23。

表 23 仙姑岭 110kV 变电站厂界电磁环境监测结果

测点位置	工频电场强度(V/m)	磁感应强度( $\mu$ T)
东侧	1.4	0.24
南侧	17.8	0.58
西侧	10.6	0.72
北侧	2.6	0.21

10.3.1.3.3 类比监测结果分析

由监测结果可知，仙姑岭 110kV 变电站厂界的工频电场监测范围为 1.4~17.8V/m，工频磁场监测范围为 0.21~0.72 $\mu$ T，均分别小于 4000V/m、100 $\mu$ T 的控制限值。

10.3.1.3.4 电磁环境影响评价

由前述的类比可行性分析可知，仙姑岭 110kV 变电站运行期产生的工频电场、工频磁场水平能够反映本工程园珠岭 110kV 变电站本期投运后产生的电磁环境水平；由上述类比监测结果可知，类比监测的仙姑岭 110kV 变电站厂界工频电场、磁感应强度能够满足相应环境标准的限值要求。因此可以预测，本工程园珠岭 110kV 变电站本期工程投运后产生的工频电场、磁感应强度水平也能够满足 4000V/m 和 100  $\mu$  T 的限值要求。

10.4 电磁环境影响评价综合结论

类比分析结果表明,仙姑岭 110kV 变电站运行期的电磁环境水平能够反映本工程园珠岭 110kV 变电站扩建完成后的电磁环境影响状况;类比监测结果表明,类比对象仙姑岭 110kV 变电站围墙外的工频电场、工频磁场类比监测值分别满足《电磁环境控制限值》(GB8702—2014) 4000V/m、100 $\mu$ T 的控制限值。因此,可以预测园珠岭 110kV 变电站扩建完成后厂界工频电场、工频磁场分别满足《电磁环境控制限值》(GB8702—2014) 4000V/m、100 $\mu$ T 的控制限值。

## 十一、附件、附图

### 11.1 附件

#### 11.1.1 委托书

### 关于委托开展娄底市 110 千伏输变电工程环境影响评价工作的函

中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规的要求，现委托贵单位开展我公司 2019 年~2021 年 110 千伏输变电工程环境影响评价工作。

请贵公司根据项目进度的要求，认真落实国家、湖南省关于电网建设项目环境保护的相关法律法规的要求，认真开展环境影响评价工作，按时完成报告表的编制，经预审后，报生态环境行政主管部门审批。

国网湖南省电力有限公司娄底供电分公司

二〇一九年三月一日



## 11.2 附图

### 11.2.1 工程地理位置示意图





### 11.2.3 园珠岭 110kV 变电站 2 号主变增容改造工程环境敏感目标示意图





预审意见:

公 章

经办人:

年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见:

公 章

经办人:

年 月 日

审批意见：

公 章

经办人：

年 月 日